




Beiblatt Sicherungskasten

Achtung! Diese Installation ist ausgerüstet mit Netzabkopplung / Netzfrei-Feldschaltungen. FI-Schutzschalter muss beim Einsetzen dieser NFS vorgeschaltet sein. Spannungsfreiheit von Wechselfspannung an der Installation in den Räumen lässt nicht automatisch den Rückschluss zu, dass die Sicherung ausgeschaltet ist.

Wichtig:

Bei Arbeiten am Elektroinstallationsnetz dieses Gebäudes ist jede Sicherungsgruppe zusätzlich auf Spannungsfreiheit am Eingang des Netzfreischalers zu überprüfen. Für die Isolationsmessung ist der Erdungsanschluss am Netzfreischalter abzuhängen.

Bei Änderungen bitte die MPA Elektrobiologie AG kontaktieren. (Version/Stand 2022.09)

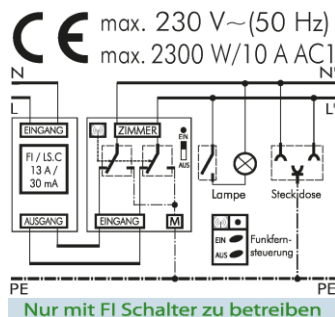

MPA Elektrobiologie AG
messen · planen · abschirmen

Hofmannspüntstrasse 1
8542 Wiesendangen

E-Mail: info@mpa-ag.ch
Homepage: www.mpa-ag.ch
Tel: +41 52 355 25 15

Installiert durch: